


Valvola 3 vie B: By-pass accumulo, se non buon irraggiamento in inverno.
 Valvola 3 vie F: Se accumulo freddo sonda t4, l'acqua passa dalla caldaia.
 Valvola miscelatrice L: garantisce all'utenze acqua max 45°

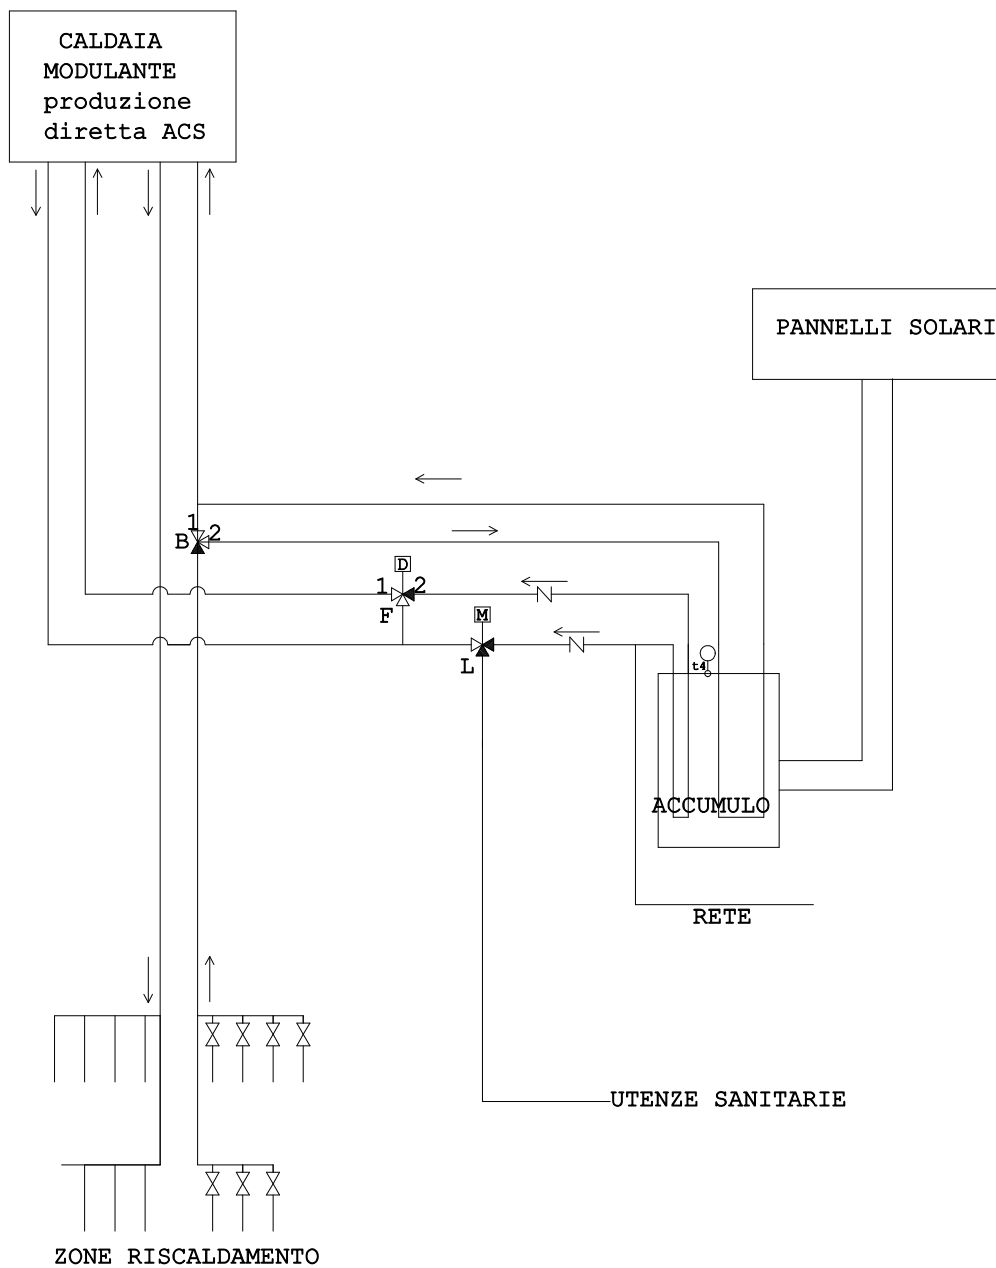

25/11/2010: Schema in scarico da portalsole
 29/11/2010: Aggiunta miscelazione solare 265 caleffi.