


Valvola 3 vie B: By-pass accumulo, se non buon irraggiamento in inverno.  
 Valvola 3 vie F: Se accumulo freddo sonda t4, l'acqua passa dalla caldaia.  
 Valvola miscelatrice L: garantisce all'utenze acqua max 45°  
 Valvola 3 Vie M: uguale alla valvola F.

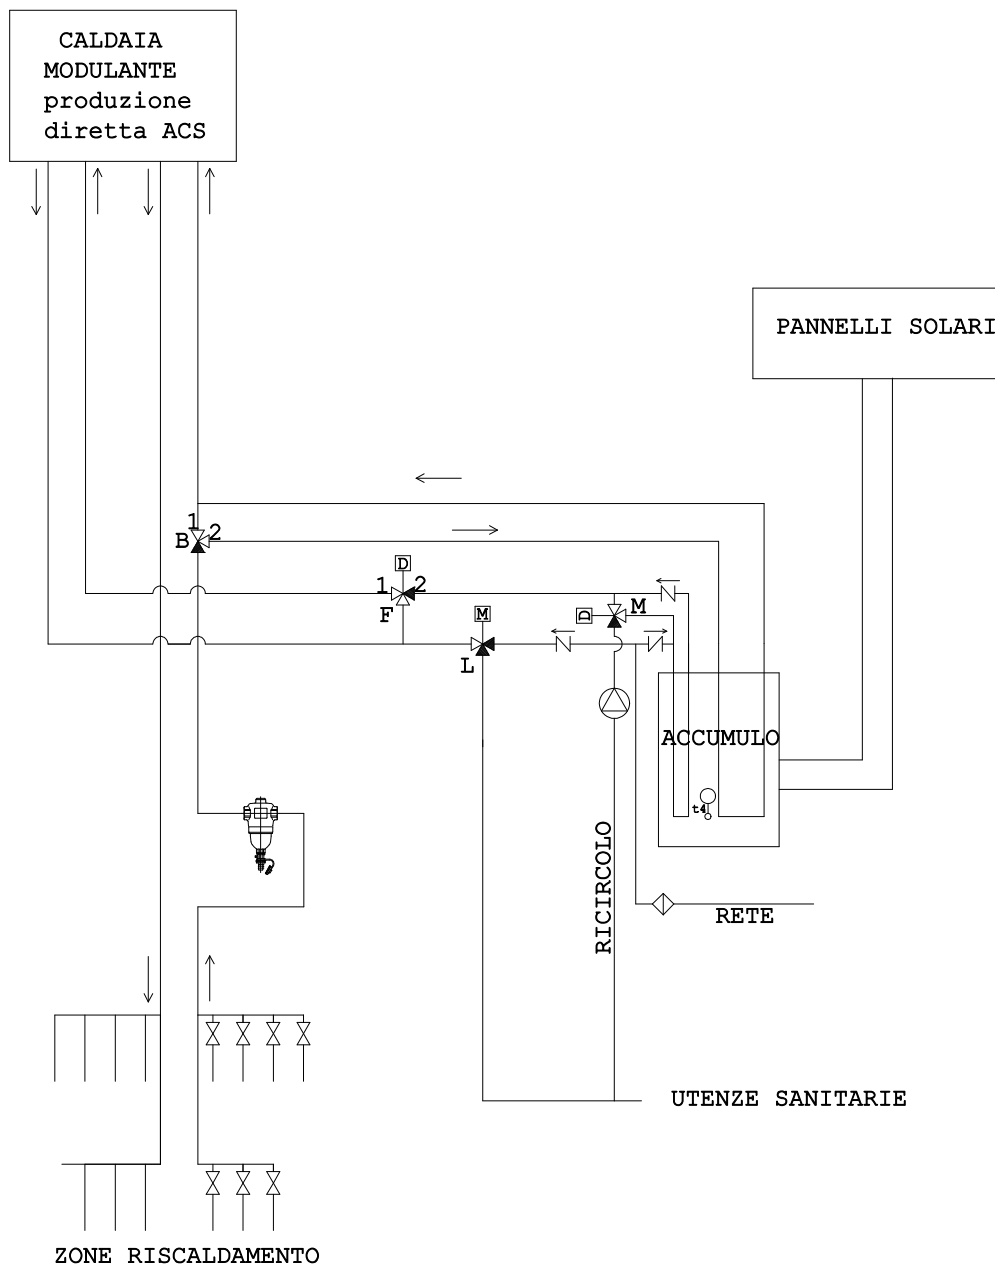

25/11/2010: Schema in scarico da portalsole  
 29/11/2010: Aggiunta miscelazione solare 265 caleffi.  
 30/11/2010: Aggiunto filtri e inserito ricircolo