


°C Ext	°C Cfrt	°C Night	°C Day	°C Calc	Stp Crv	Dev Err
-13	75	75	75	75	82	-1
-12	75	75	75	75	80	-1
-11	75	75	75	75	78	-1
-10	75	75	75	75	77	-1
-9	75	75	75	74	75	-1
-8	75	75	75	72	73	-1
-7	75	74	75	70	72	-1
-6	75	73	75	69	70	-1
-5	75	71	75	67	68	-1
-4	75	69	75	65	67	-1
-3	75	68	74	64	65	-1
-2	74	66	72	62	63	-1
-1	72	64	70	60	62	-1
0	71	63	69	59	60	-1
1	69	61	67	57	58	-1
2	67	59	65	55	56	-1
3	65	57	63	53	55	-1
4	64	56	62	52	53	-1
5	62	54	60	50	51	-1
6	60	52	58	48	50	-1
7	59	51	57	47	48	-1
8	57	49	55	45	46	-1
9	55	47	53	43	45	-1
10	54	46	52	42	43	-1
11	51	43	49	39	41	-1
12	49	41	47	37	38	-1
13	47	39	45	35	36	-1
14	45	37	43	33	34	-1
15	42	34	40	30	32	-1
16	40	32	38	30	29	-1
17	38	30	36	30	27	-1
18	35	30	33	30	25	-1
19	33	30	31	30	22	-1

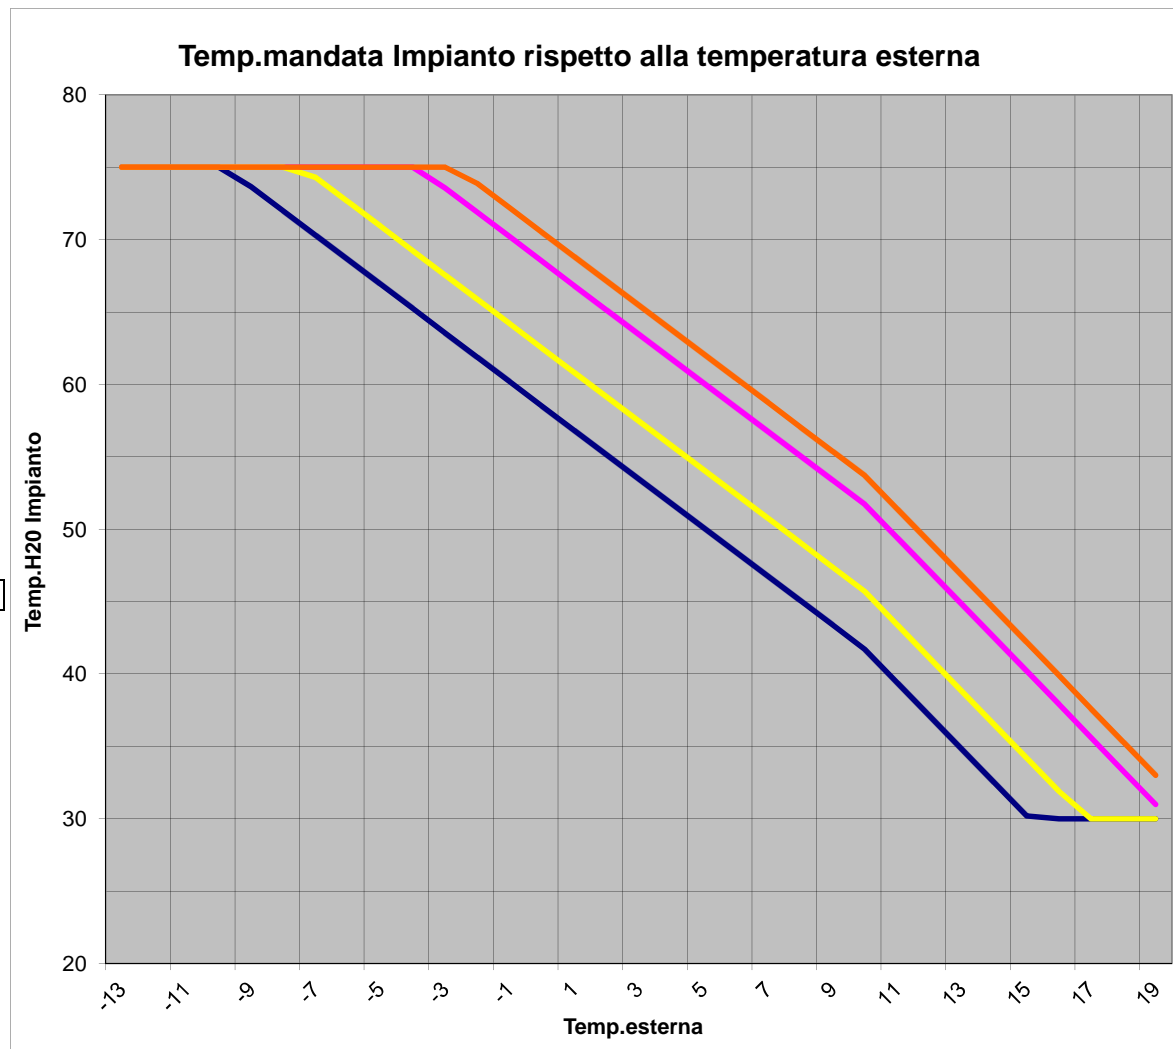

CENTRALINA CLIMA

Configurazione Curva:

	Ext	H2O
Start	20	20
Mid	10	43
End	-12	80

Day offset	10	°C
Night offset	4	°C
Confort set	2	°C

Min H2O T	30	°C
Max H2O T	75	°C

Reg.temp.OFF	T Day > 20°C
Reg.temp.ON	T Nite < 15°C

Temperatura interna P1:

Offset man	-1	°C
Act.dev.err.	0	°C
Day ref.T	20	°C
Night ref.T	20	°C
Dev corr K	2%	

Settaggi miscelatore:

Type	4 vie 90 deg
Direction	CW
Rot.Time	1s
K*Time OFF	1
Min opening	20%
Max opening	80%

CALDAIA PELLET

Stp H2O [man]	68:80	°C
---------------	-------	----

Impostazioni orarie centr.clima Vs Termostati

Cronoterm. Piano Terra	Cronoterm. 1.Piano	°C Ext	°C Ret	°C mandata L:V S:D	
00:00	00:00	1	47	67	67
01:00	01:00	0	49	69	69
02:00	02:00	-1	50	70	70
03:00	03:00	-2	52	72	72
04:00	04:00	-1	50	70	70
05:00	05:00	-1	50	70	70
06:00	06:00	0	51	71	69
07:00	07:00	0	49	69	71
08:00	08:00	1	41	61	69
09:00	09:00	2	39	59	65
10:00	10:00	3	37	57	57
11:00	11:00	5	34	54	54
12:00	12:00	6	32	52	58
13:00	13:00	7	31	51	57
14:00	14:00	6	32	52	52
15:00	15:00	6	32	52	52
16:00	16:00	5	34	54	54
17:00	17:00	5	40	60	60
18:00	18:00	4	42	62	62
19:00	19:00	4	42	62	62
20:00	20:00	3	43	63	63
21:00	21:00	3	43	63	63
22:00	22:00	2	45	65	65
23:00	23:00	2	45	65	65


Impostazioni Cronotermostato 1.Piano

P1	All Days	Day	4.00:8.00	17.00:23.00
		Day	8.00:17.00	Clock 1h OFF & 1h ON
	Day Temp	20.5°C	Night Temp	19°C

Impostazioni Cronotermostato Piano Terra

PT	Mo : Fri	Day	4.00:7.30	18.00:22.00
	Sat : Sun	Day	5.00:9.30	17.00:22.00
	Day Temp	20.5°C	Night Temp	10°C

Temp.Impianto durante il giorno

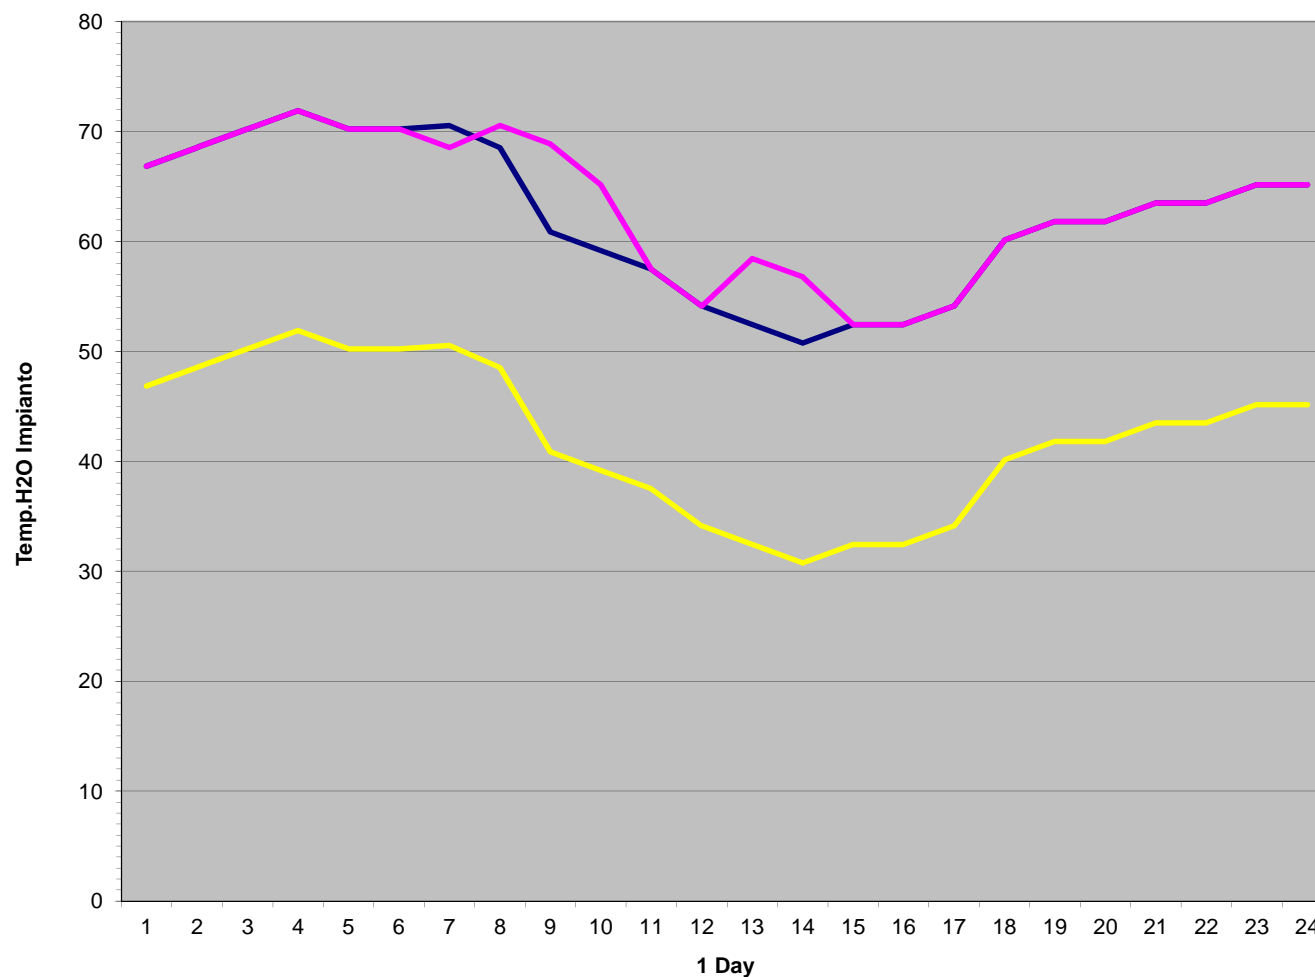

Anche con T impianto alte il prelievo ACS , la buona stratificazione e l'inerzia del volume garantiscono una T nella parte bassa del boiler di max 42°C.