
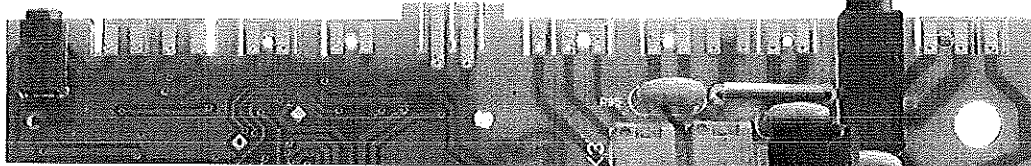


L Portata *t* temperatura
U Tensione di uscita del sensore

Figura 8-2 Linee caratteristiche del FlowSensor

8.3 Assegnazione dei collegamenti della centralina RPS3

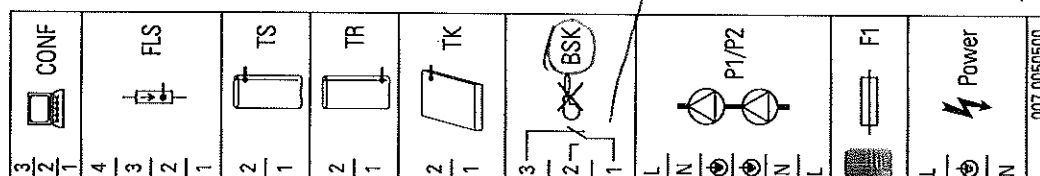

CONF	Presa programmabile per l'aggiornamento del software	TR	Sonda di temperatura di ritorno	P1/P2	Pompa di esercizio e aumento pressione
FLS	FlowSensor	TK	Sonda di temperatura dei collettori	F1	Interruttore di sicurezza
TS	Sonda di temperatura dell'accumulatore	BSK	Contatto di blocco bruciatore	Power	Linee di alimentazione della rete elettrica

Figura 8-3 Schema di collegamento



I dati tecnici delle ROTEX caldaie a condensazione, delle pompe di calore e dei bollitori ad accumulo sono riportati nel listino prezzi ROTEX e nella corrispondente documentazione tecnica dei prodotti.

* POI SUL 2 e 3, A SECONDO DELL'INTERVENTO DEL BLOCCO, MI ESCE LA FASE CHE ALIMENTERA' UNA VALVOLA A 3 VIE E' CORRETTO COME COLLEGAMENTO O DEVO INSERIRE UN RELE'?



Per impedire il raggiungimento di temperature elevate, dove è installata la valvola di zona, è opportuno che vi sia una costante circolazione di aria.

To prevent the reaching of high temperatures where the zone valve is installed it is advisable to ensure a constant circulation of air.

Um hohe Umgebungstemperaturen durch Wärmestau zu verhindern, ist beim Einbau des Zonenventils in Verteilerkästen für eine ausreichende Luftzirkulation zu sorgen.

Prévoir une aération constante pour éviter d'atteindre des températures trop élevées là où se trouve la vanne de zone.

Para impedir que se alcancen temperaturas elevadas donde está instalada la válvula de zona, es importante que haya una circulación constante de aire.

Para impedir que se atinjam temperaturas elevadas onde está instalada a válvula de zona é oportuno que haja uma constante circulação de ar.

Om oververhitting te voorkomen dient de ruimte waar het ventiel geïnstalleerd is, voldoende te worden geventileerd.

Schemi elettrici

Wiring diagrams

Schaltpläne

Schémas électriques

Esquemas eléctricos

Esquemas eléctricos

Elektrische schema's

A. Schema di collegamento termostato ambiente (TA) ed alimentazione elettrica.

Il collegamento illustrato consente l'apertura e chiusura della valvola su consenso del termostato ambiente a tre contatti.

A. Connection diagram for ambient thermostat (TA) and electricity supply.

The illustrated connection makes it possible to open and close the valve when the three-contact ambient thermostat allows.

A. Anschlussschema Raumthermostat (TA) und Stromversorgung.

Die gezeigte Verbindung ermöglicht das Öffnen und Schließen des Ventils mit der Zustimmung des 3 - Punkt Raumthermostats.

A. Schéma de branchement du thermostat d'ambiance (TA) et alimentation électrique.

La connexion représentée permet l'ouverture et la fermeture de la vanne commandée par le thermostat d'ambiance à trois fils.

A. Esquema de conexión del termostato de ambiente (TA) y alimentación eléctrica.


La conexión ilustrada permite que la válvula se abra y se cierre controlada por el termostato de ambiente de tres hilos.

A. Esquema de ligação do termostato ambiente (TA) e alimentação eléctrica.

A ligação apresentada permite a abertura e o fecho da válvula através do termostato ambiente de três contactos.

A. Aansluitschema kamerthermostaat (TA) en elektrische voeding.

Het getoonde aansluitschema laat toe dat het ventiel opent en sluit na het ontvangen van een signaal van de kamerthermostaat met drie contacten.

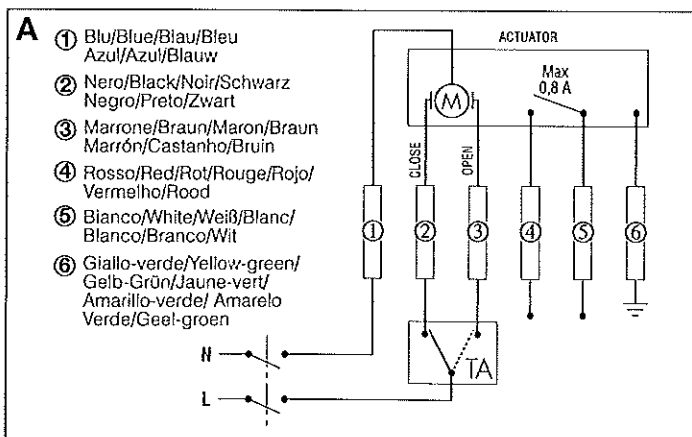

QUESTO È LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO DELLA VALVOLA A 3 VIE. AL POSTO DEL "TA" CI SAREBBE IL CONSENSO DEL "BSK"